




EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

ES2050

Aansluiting van standaard Siata-ventiel

■ Aansluitschema

Onderstaand wordt het aansluitschema weergegeven voor het aansluiten van alle standaard Siata-ventielen op de besturing type ES2050.

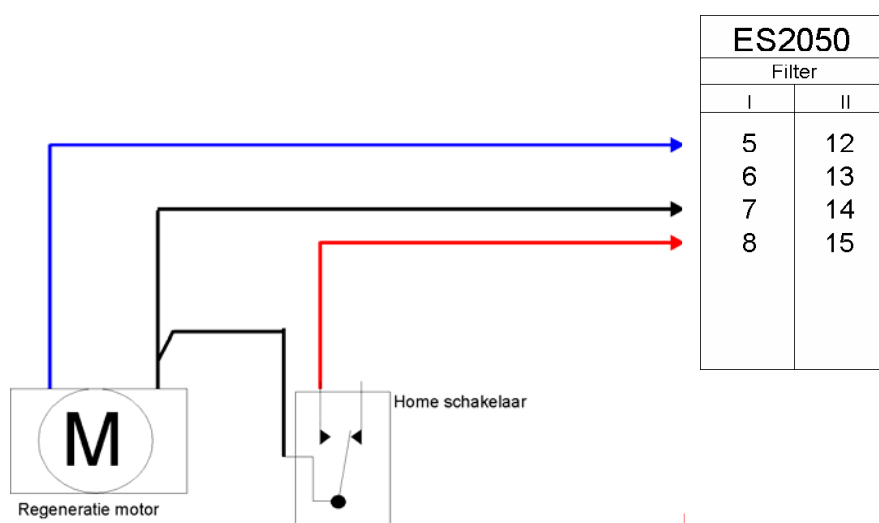

■ Programmering

Hier staan de programmastappen beschreven voor een juiste instelling van de besturing indien standaard Siata-ventielen zijn aangesloten.

Aantal schakelstappen

Stap 11 : Programma stap 11.0 op 4 (3 regeneratie stappen en 1 bedrijfsstap).

Elektrische aansturing

Stap 12 : Programma stap 12.1 op "Nee"
Programma stap 12.2 op "Ja"

Pulsen

Stap 13 : Programma stap 13.0 :

Pulsperiode 1 (naar regeneratie stap 1) = 24 sec. of 48 sec. (afhankelijk van het type Siata-ventiel)

Pulsperiode 2 (naar regeneratie stap 2) = 24 sec. of 48 sec. (afhankelijk van het type Siata-ventiel)

Pulsperiode 3 (naar regeneratie stap 3) = 24 sec. of 48 sec. (afhankelijk van het type Siata-ventiel)

Pulsperiode 4 (naar bedrijfspositie) = 5 sec. (geen langere puls nodig omdat de home schakelaar het ventiel in de bedrijfspositie brengt).