




EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

# ES2050

## Anschluß von Siata Pilotverteiler (A2-DIST-05)

### ■ Anschlußplan

Anschlußplan für Anschluß von einem Siata Pilotverteiler auf der Steuerung Typ ES2050.

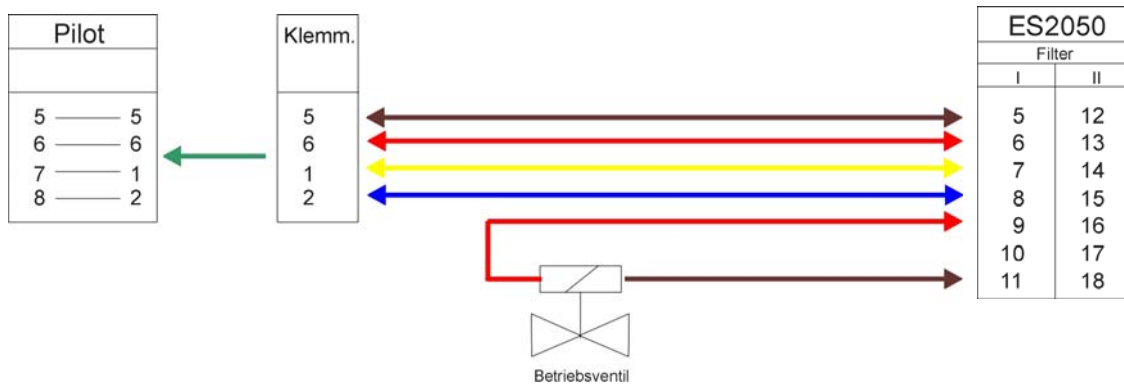

### ■ Programmierung

Hier werden die Programmschritten gezeigt die wichtig sind für Ansteuerung eines Siata Pilotverteilers.

Anzahl Schaltstufen

Schritt 11 : Programmschritt 11.0 auf 4 (3 Regenerationsstufen und Betriebsstellung).

Elektrische Ansteuerung

Schritt 12 : Programmschritt 12.1 auf "Ja"